


Wooden battens, walls

본 지침은 Trolldtekt® 패널 벽체 설치에 적용됩니다. 사용되는 각재의 규격은 최소 22x95 mm 또는 45x95mm이어야 합니다. www.trolldtekt.co.kr를 통해 Trolldtekt® 패널의 유형별 설치 지침서를 다운로드 하실 수 있습니다.

INSTALLATION OF WOODEN BATTENS

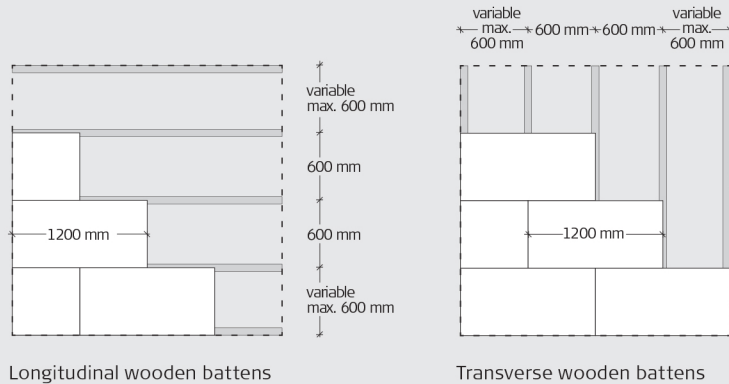

Longitudinal wooden battens

Transverse wooden battens

VAPOUR CHECK

만일 방습작업과 관련된 작업을 해야 하는 경우, 우리는 폴리에틸렌을 사용하는 것을 권장합니다. 방습작업은 메인 골조와 각재사이에 설치해야 합니다. 단열재와 최대한 타이트하게 설치해야 합니다.

제조업체의 지침을 참조하십시오.

BALL IMPACT CERTIFICATION

광범위한 건축물과 스포츠 시설의 천장 및 벽체로 사용하기 위해 트롤드텍트 음향패널은 테스트에 따라 인증 받았습니다. 'Prüfung der Ballwurfsicherheit, DIN18032 Teil 3, Sportshallen für Turnen und Spiele' (요구 사항 및 공 충격 안전 테스트, DIN 18032, 제 3 부, 스포츠 시설). Trolldtekt는 스포츠 시설의 천장 및 벽체로 사용하기 위해 Stuttgart 연구소를 통해 광범위한 테스트를 받아 인증 받았습니다.

그들은 테스트 부위에 높은 충격, 예를 들어 노출 때 핸드볼 최고 속도로 발생합니다.


아래의 주소를 통해 트롤드텍트의 ball impact tests 자료를 다운로드 받으실 수 있습니다.

STRUCTURAL SOFFIT

Concrete

Minimum: 22x95 mm or 45x95 mm wooden battens

Trolldtekt panels



Insulation

Post/structure

Vapour check

Minimum: 22x95 mm or 45x95 mm wooden battens

Trolldtekt panels

